
Panasonic　仕　様　書

図面記号－台数				
形名			天井ビルトインカセット形（ヒーターレス／シングル）《三相電源》	
総合品番			PA-P63F3X	
室内・室外ユニット品番			CS-P63F3	CU-P63X3
能力	冷房定格〔中間〕	kW	5.6〔2.7〕(2.2～6.3)	
能力	暖房定格〔中間〕	kW	6.3〔2.9〕(2.2～8.9)	
能力	暖房低温	kW	7.3	
冷房定格時の顕熱比		—	0.70	
COP	冷房定格〔中間〕	—	3.48〔4.44〕/3.46〔4.37〕	
COP	暖房定格〔中間〕	—	3.35〔4.32〕/3.33〔4.25〕	
COP	冷暖平均(定格)	—	3.42/3.40	
APF	通年エネルギー消費効率	—	4.3/4.2	
外形寸法 H×W×D		mm	310+《80～125》×1,000×630〈8×1,180×420〉	780×940×340(+70)
製　品　質　量		kg	30 +〈5〉	54
外装色(ﾏﾝｾﾙ記号)			ホワイト (10Y 9.3/0.4)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
電　源			三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力 冷房定格〔中間〕	kW	1.61〔0.608〕/1.62〔0.618〕	
電気特性	消費電力 暖房定格〔中間〕	kW	1.88〔0.672〕/1.89〔0.683〕	
電気特性	消費電力 暖房低温	kW	2.75/2.76	
電気特性	運転電流 冷房定格	A	5.2/5.2	
電気特性	運転電流 暖房定格	A	6.1/6.1	
電気特性	力率 冷房定格	%	89/90	
電気特性	力率 暖房定格	%	89/89	
電気特性	最大運転電流	A	9.3	
電気特性	始　動　電　流	A	—	
設計圧力		MPa	高圧部4.15,低圧部2.21	
圧縮機	形　名　×　個　数		—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）	kW	—	1.3(4P)
圧縮機	冷凍機油 種　別		—	エーテル油
圧縮機	冷凍機油 封入量	L	—	0.35
圧縮機	クランクケースヒーター	W	—	—
容　量　制　御		%	インバーター方式	
冷媒・封入量		kg	—	HFC［R410A］・2.05
冷媒制御方式			—	電子制御弁
除　霜　方　式			逆サイクル、マイコンディアイサ	
熱　交　換　器			プレートフィン付チューブ	
送風装置	形　名　×　個　数		シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定　格　風　量	m^3/min	急19　強16　弱13	56
送風装置	機　外　静　圧	Pa	39/39(80/81)	—
送風装置	電動機定格出力（極数）	kW	0.07　(4P)	《DC》0.09(8P)
保　護　装　置			室内側：保護サーモ、ヒューズ 室外側：過電流（CT方式）、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒 ガ　ス　管	mm	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒 液　管	mm	φ6.35（フレア）	
配管	ドレン口 室内側		VP25(外径φ32)<ドレンポンプ内蔵> （ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
配管	ドレン口 室外側		VP25	
運転SW（温度設定範囲）		℃	リモコン(冷・ドライ18～30、暖16～30、冷暖自動17～27)	
外気運転範囲		℃	冷房：-15 ～ +43DB　暖房：-20 ～ +15WB	
ダクト接続口		mm	φ200　×　3	—
外気導入口		mm	φ150	
エアーフィルター			ロングライフフィルター(別売ビルトインパネルに付属)	
運転音		dB(A)	急38(43) 強36(40) 弱33(38)	冷46・暖48(静音：43)
高圧ガス保安法区分			届出不要	
主要付属品			配管断熱材、ホースバンド、ドレンホース　VP25、据付説明書	
IPコード			IPX0	IPX4

※　性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、ビルトイン小パネル、《 》はスライドチャンバーの値です。
※　運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　機外静圧、運転音の( )内は、HT(高速)タップ（別売品）使用時の値です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

①	冷媒配管（液管）　φ6.35フレア
②	冷媒配管（ガス管）　φ12.7フレア
③	ドレン配管接続口　VP25（外径φ32） ℓ200フレキホース付属
④	下部ドレン口　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4－12X37長穴）
⑥	電源取入口（2－φ30）
⑦	外気取入口（φ150異形穴）
⑧	吹出丸ダクト合フランジ（3－φ200）
⑨	点検蓋
⑩	電装箱
⑪	遮風板
⑫	ビルトイン小パネル　CZ-03HPF3（別売品）
⑬	スライドチャンバー　CMB-SLBD90B（別売品）

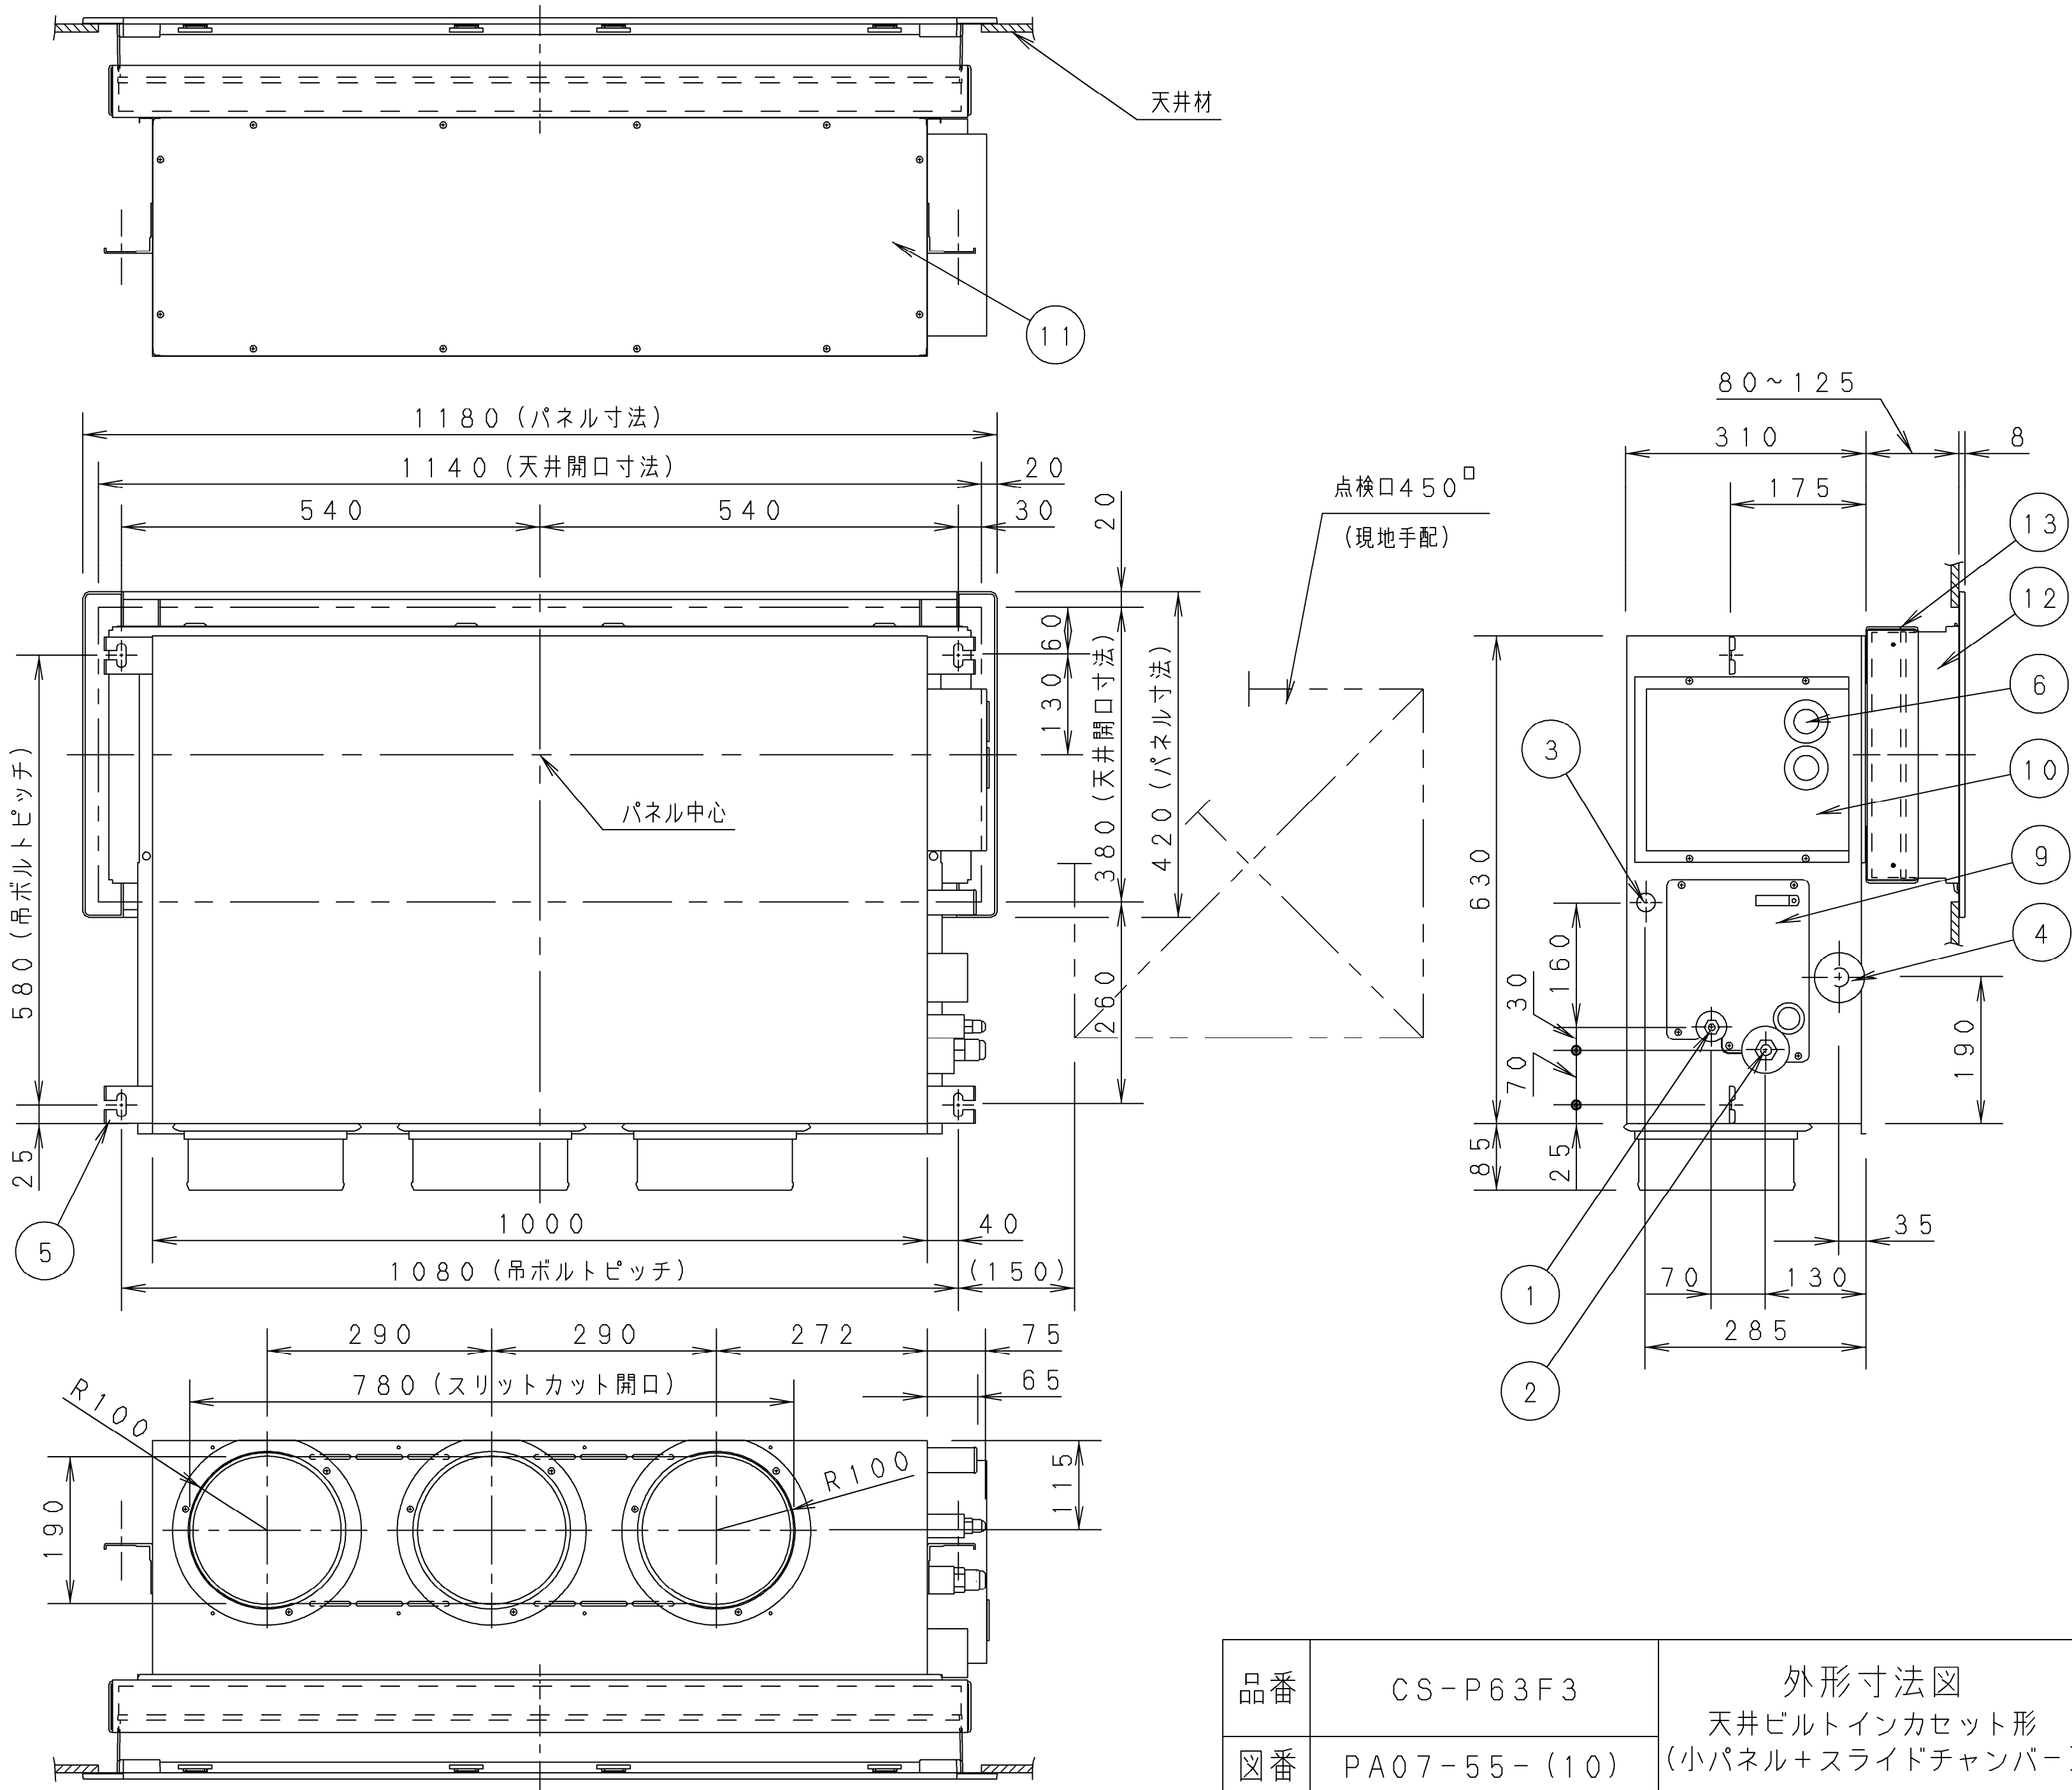

《フィルター寸法》
（200×509×15）※2個

品番	CS-P63F3	外形寸法図 天井ビルトインカセット形 （小パネル＋スライドチャンバー）
図番	PA07-55-(10)	

PA07-55-(10)

PA0705510/110127


①	据付固定穴（4－R6．5）／アンカーボルト：M10
②	冷媒配管接続口　（液管）　　ø6．35　　フレア
③	冷媒配管接続口　（ガス管）　ø12．7　　フレア
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口　　ø26
⑥	電気配線口　　ø38

2－Ø32穴（ドレン指定穴）


ø32穴4つのうち、指定された2箇所のいずれかを使用しドレン口を設け、残り3箇所をゴム栓でシールする。

風向

拡大図B



矢視図A



品番	CU-P63X3	外形寸法図 高効率インバーター　PXシリーズ
図番	PA07－48－（19）	

PA07－48－（19）

PA0704819/110127

△


Panasonic A４ パナソニック株式会社

8FA−2−5250−892−00−0

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用）※注意：極性有り

※注意
上記配線方式の
いずれかをご確
認の上、この表で
示す端子台と接
続線の位置の通
りに施工願います。

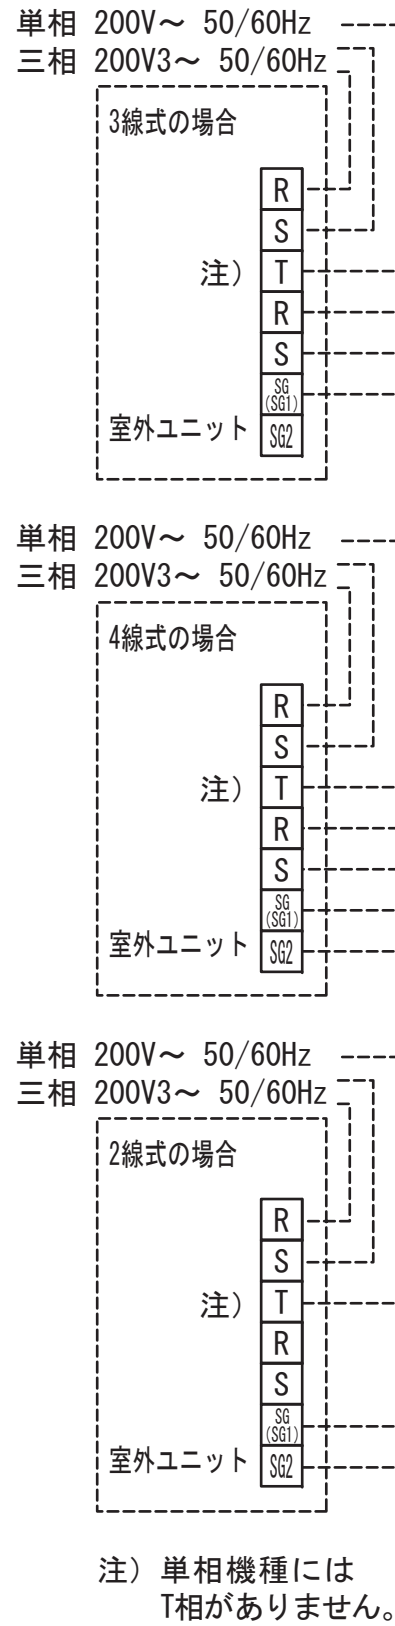

注）単相機種には
T相がありません。

※2線式の場合、
室内ユニットには
別電源が必要に
なります。


単相 200V～
50/60Hz
R S SG SG1 SG2
AC IN F1(5A) T20 49FI FAN 1X 2X 3X LL L H HH HT M 1～ FMI RC1 DP HU1 RY2 RY3 HS DP HU
RCS CN2 TH (リモコン配線) CR RC FAN DRIVE EXCT TR1 TRANS-S TRANS-P AC 200V FS T10 HA OPTION OP1 PNL TA E1 E2 OC TH1 TH2 TH3 1X 2X 3X RY2 RY3

記号	名　称	記号	名　称
FMI	室内送風機電動機	1X～3X	補助継電器
49FI	室内送風機保護サーモ	RY2, 3	
RC1	運転コンデンサー	CR	室内コントロール基板
TR1	電源トランス	(RCS)	リモコンスイッチ（別売品）
DP	ドレンポンプ		TH:サーミスター（温度センサー）
FS	フロートスイッチ	(HU)	加湿器（別売品）
TH1	サーミスター（室温センサー）	(HS)	ヒューミディスタット（現地手配）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）	□	コネクタ、端子板
TH3	サーミスター（室内コイルE2）	⊕	端子
F1	操作回路ヒューズ		

＊電源配線及びサービスは、
銘板の機種名を確認の上、
行ってください。

品番	CS-P63F3	電気回路図
図番	PA07−55−(13)	天井ビルトインカセット形

8FA-2-5250-951-00-0

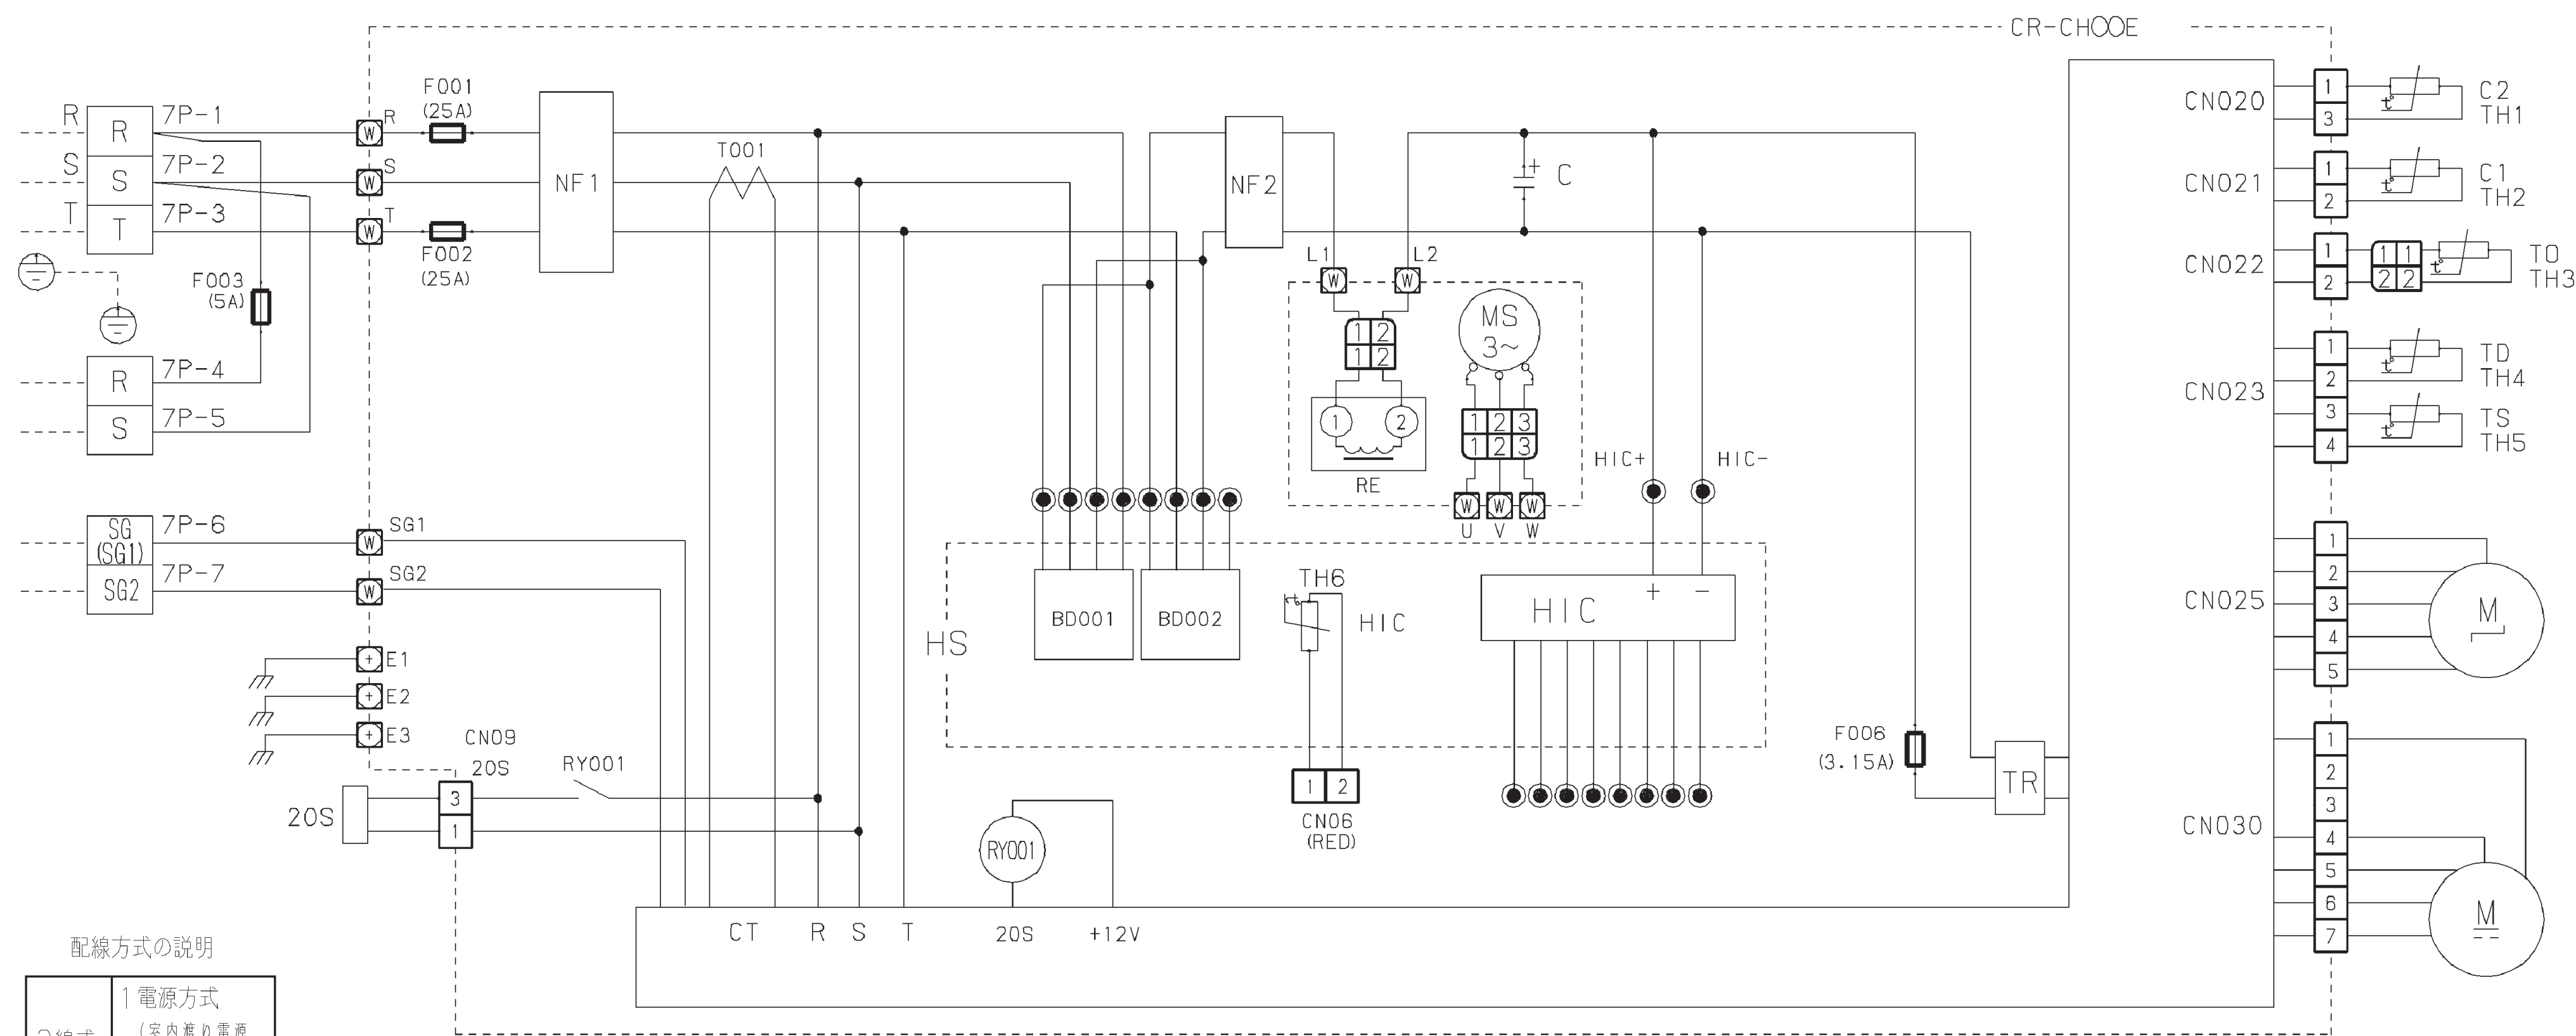

配線方式の説明

3線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外接続線兼用) ※注意：極性有り
4線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外信号線別)
2線式	個別電源方式 (室内ユニット別電源)

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに、施工願います。

記　号	名　称	記　号	名　称	記　号	名　称
MS 3~	圧縮機電動機	C	電解コンデンサー（基板上）	RY001	補助継電器
M	送風機電動機	RE	リアクタ	CR-CHOOE	コントロール基板
20S	四方弁	HIC	ハイブリッドIC		サーミスター
M	電子膨張弁	BD001, 002	ブリッジダイオード（基板上）		コネクタ
F001, 002, 006	操作回路ヒューズ（基板上）	HS	ヒートシンク（放熱板）	+	ターミナル
F003	ヒューズ	TR	トランス（基板上）	W	ボードインワイヤー
NF1, 2	ノイズフィルター（基板上）	T001	カレントトランス（基板上）		端子板

注1）基板を交換する場合は電源を切り、必ず基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。点灯中に作業を行うと感電します。
注2）通電中は空き端子も含めて、端子板には触れないでください。通電中の作業は感電のおそれがあります。

品番	CU-P63X3	電気回路図 高効率インバーター　PXシリーズ
図番	PA07-48-(37)	